

In de raadsvergadering van 26 oktober jl. stelde mev. De Heus de vraag "waarom er archeologisch onderzoek gedaan moet worden voor de verbouw van het gemeentehuis terwijl dit bij de oorspronkelijke bouw al is gedaan." Wethouder Goossens zegde in reactie toe deze vraag schriftelijk te beantwoorden.


Antwoord

Wij hebben deze vraag voorgelegd aan de regio-archeoloog Rivierenland. Onder zijn leiding heeft het recente onderzoek plaatsgevonden. Zijn antwoord luidt als volgt:

"Er is nooit archeologisch onderzoek uitgevoerd op het terrein van het gemeentehuis. Rond 1985 is een kleine veldkartering uitgevoerd waarbij enkele scherven vroegmiddeleeuws aardewerk uit de Karolingische en Ottoonse periode (grofweg daterend van 725 tot 1050 na Christus) zijn gevonden, evenals een fragment van een laatmiddeleeuwse bronzen gesp (uit periode 1050-1500). De vermelde locatie (kan enigszins afwijken) is het parkeerterrein van het gemeentehuis en de tijdelijke dependance (nr.4-6).

In 1988 heeft de Historische Kring West Betuwe weerstandsmeting uitgevoerd op het perceel van Van Wijk westelijk van het gemeentehuis, tegenwoordig adres van Dam van Isseltweg 10-12. Hier zouden mogelijk de resten van de 13^{de} eeuwse borchmalsen liggen. Het weerstandsonderzoek werd hier uitgevoerd omdat enkele jaren voorafgaand, in 1986, al aanwijzingen waren voor middeleeuwse sporen, getuige de vele laatmiddeleeuwse aardewerkvondsten. Deze zijn te relateren aan het intensieve gebruik van de locatie. Het terrein is evenmin verder archeologisch onderzocht.

Op basis van deze waarnemingen en onderzoeken heeft de toenmalige Rijksdienst voor het Oudheidkundige Bodemonderzoek (thans RCE) deze zone aangemerkt als twee waardevolle archeologische terreinen: westelijk borchmalsen met een hoge waarde (oranje kader op bijgevoegde afbeelding) en oostelijk ter hoogte van Kuipershof 2 de volmiddeleeuwse/Ottoonse burgernederzetting die enige archeologische waarde vertegenwoordigt (gele kader).

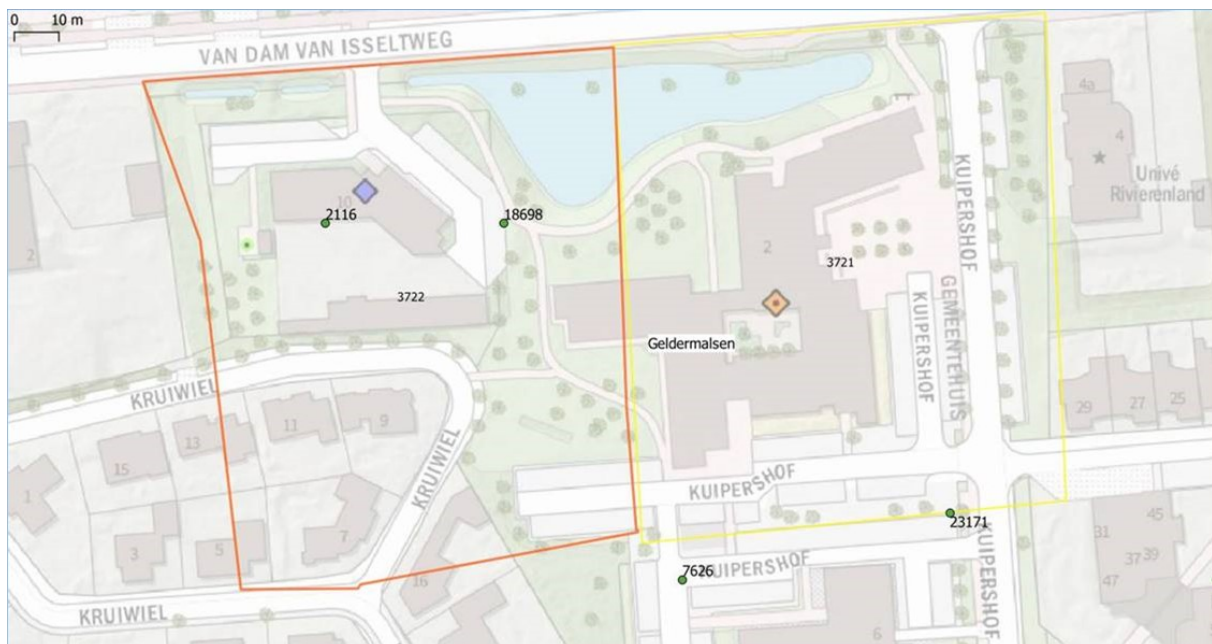

Naar nu blijkt is met het kleinschalige archeologisch onderzoek inderdaad vastgesteld dat de volmiddeleeuwse nederzetting beneden ca 1m onder maaiveld nog intact aanwezig moet zijn. Daarboven zijn de overblijfselen vermengd geraakt met de toplaag en is bij grondbewerking en bouwactiviteiten die eerste meter verstoord. Dit geldt voor zover we kunnen overzien voor het huidige bebouwde deel van het gemeentehuis, de leidingstraten maar niet voor het omliggende groen en de bestrating.